


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung
	AA = Arbeitsanweisung
	FB = Formblatt
	✓ PA = Prüfanweisung
Titel: Endabnahmeprotokoll für Fallschutzläufer	Nr.: HACA 4.2-PA-22

Seriennummer: _____

Überprüfung- Einstellmaß 30-33 mm		Bemerkung:	
zulässige Bereiche 30-33mm			
Einstellmaß I.O			
<input type="button" value="JA"/> <input type="button" value="NEIN"/>			
1. Läufer auf die Prüfvorrichtung setzen und das Einstellmaß 30-33mm über die Einstellschrauben (A) fixieren 2. Messschieber zwischen Unterkante-Hebel (spannungsfreier Zustand) und Oberkante- Auflage (B) ansetzen und die Maßhaltigkeit abfragen. 3. Punkte 1 u. 2 solange wiederholen bis die Maßhaltigkeit gegeben ist.			
			

Funktionsüberprüfung mit HACA Prüflehre.						
Überprüfung nach MA.5981	Funktion I.O.			Funktion N.I.O.		
	I	II	III	I	II	III

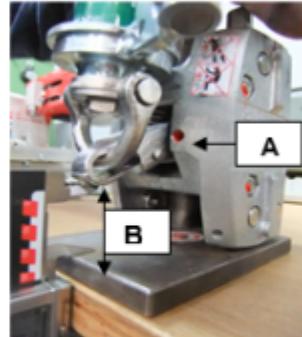

01/0529710218
HACA
LEITERN
 Prüflehre für Fallschutzläufer
 0529.7102; 0529.7103; 0529.72;
 0529.7201 und 0529.73
 0529.7101

Bemerkung:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-22 Creator: **Lisa Noll** Date: 09/02/2022 08:17

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-22?rev=1644394716>

Last update: 2025/08/28 12:40

- <https://test-it.gdl-solutions.de/>



